

Plan simplifié du manoir du Pasquiaud


Capacité maximal d'accueil

Salle : 98 personnes

Bar : (*) 36 personnes

Total : 98 personnes

(*) L'utilisation du bar ne peut pas être dissociée de celle de la salle, l'effectif n'est donc pas cumulable.

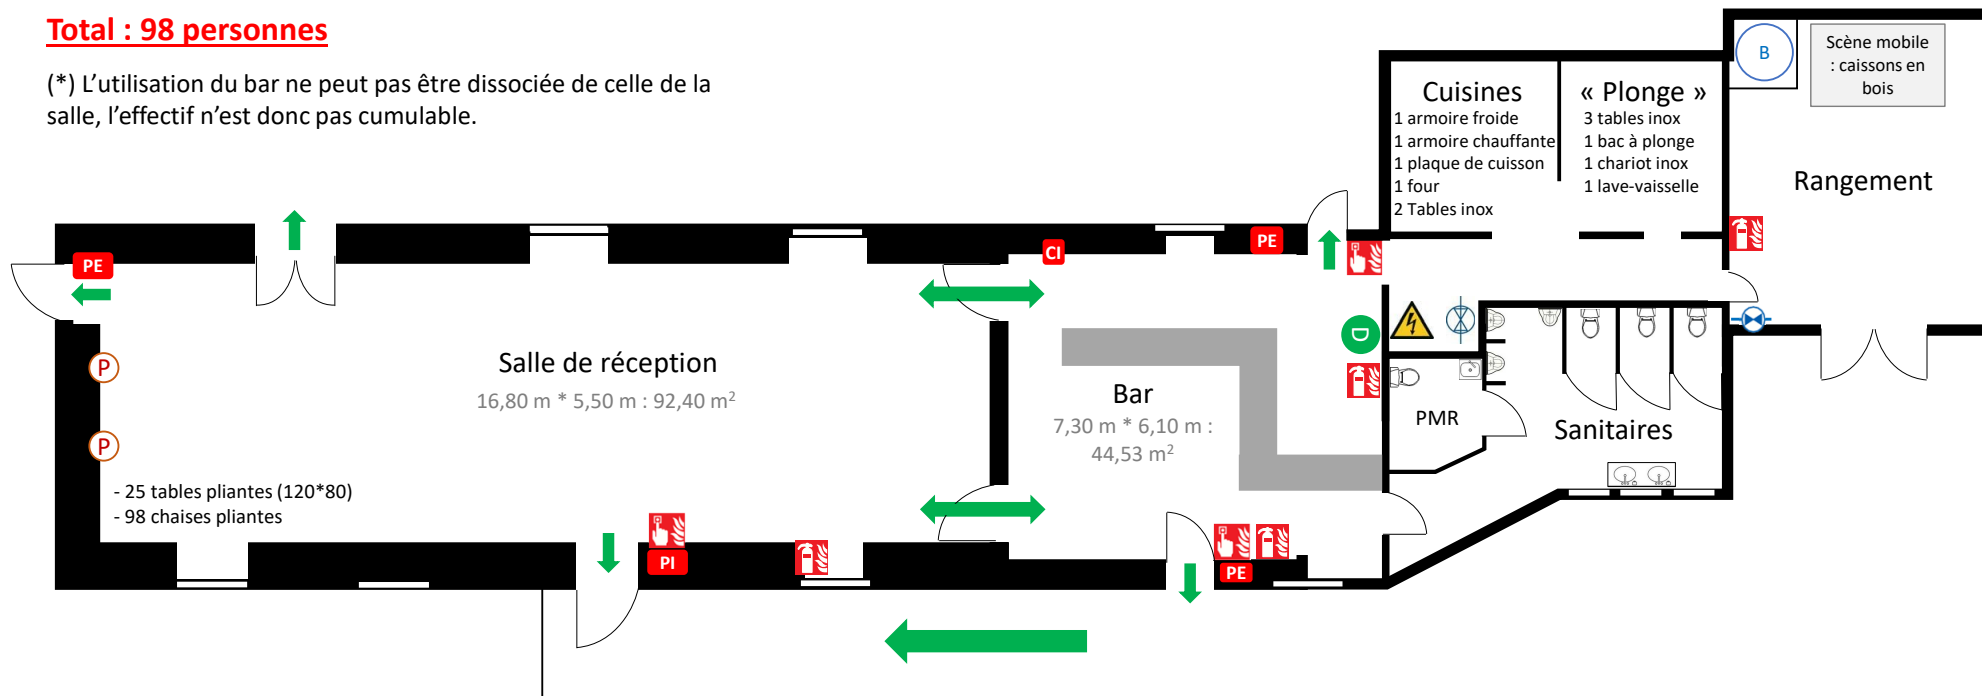

Légende

- | | | | |
|--|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | Boitier / armoire électrique | | Déclencheur manuel d'alarme incendie |
| | Prise sono | | Extincteur |
| | Barrage général eau | | Plan d'évacuation |
| | Ballon ECS | | Plan d'intervention |
| | Barrage eau partiel - Vannes arrêt eau sanitaires | | Consignes incendie |
| | | | Défibrillateur |
| | | | Circulation |